

Умовні позначення:

↔ ↔ - межі проектування


Примітка:

1. За відм. 0,000 прийнята відм. чистої підлоги виробничих приміщень 3-го поверху.
2. Цифрові позначення обладнання див. арк. ОВ.С-1.

Погоджено:	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ар.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№зак.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Архувів
						Опалення та вентиляція		
ГП						Ст. 1-4.7. Ст. Т1 φ108x4,0.	ПП "ПроектТеплоПлюс"	
Гол. спец.								
Перевірив								
Розробив								

Аксонетрична схема системи опалення (ділянка №2)

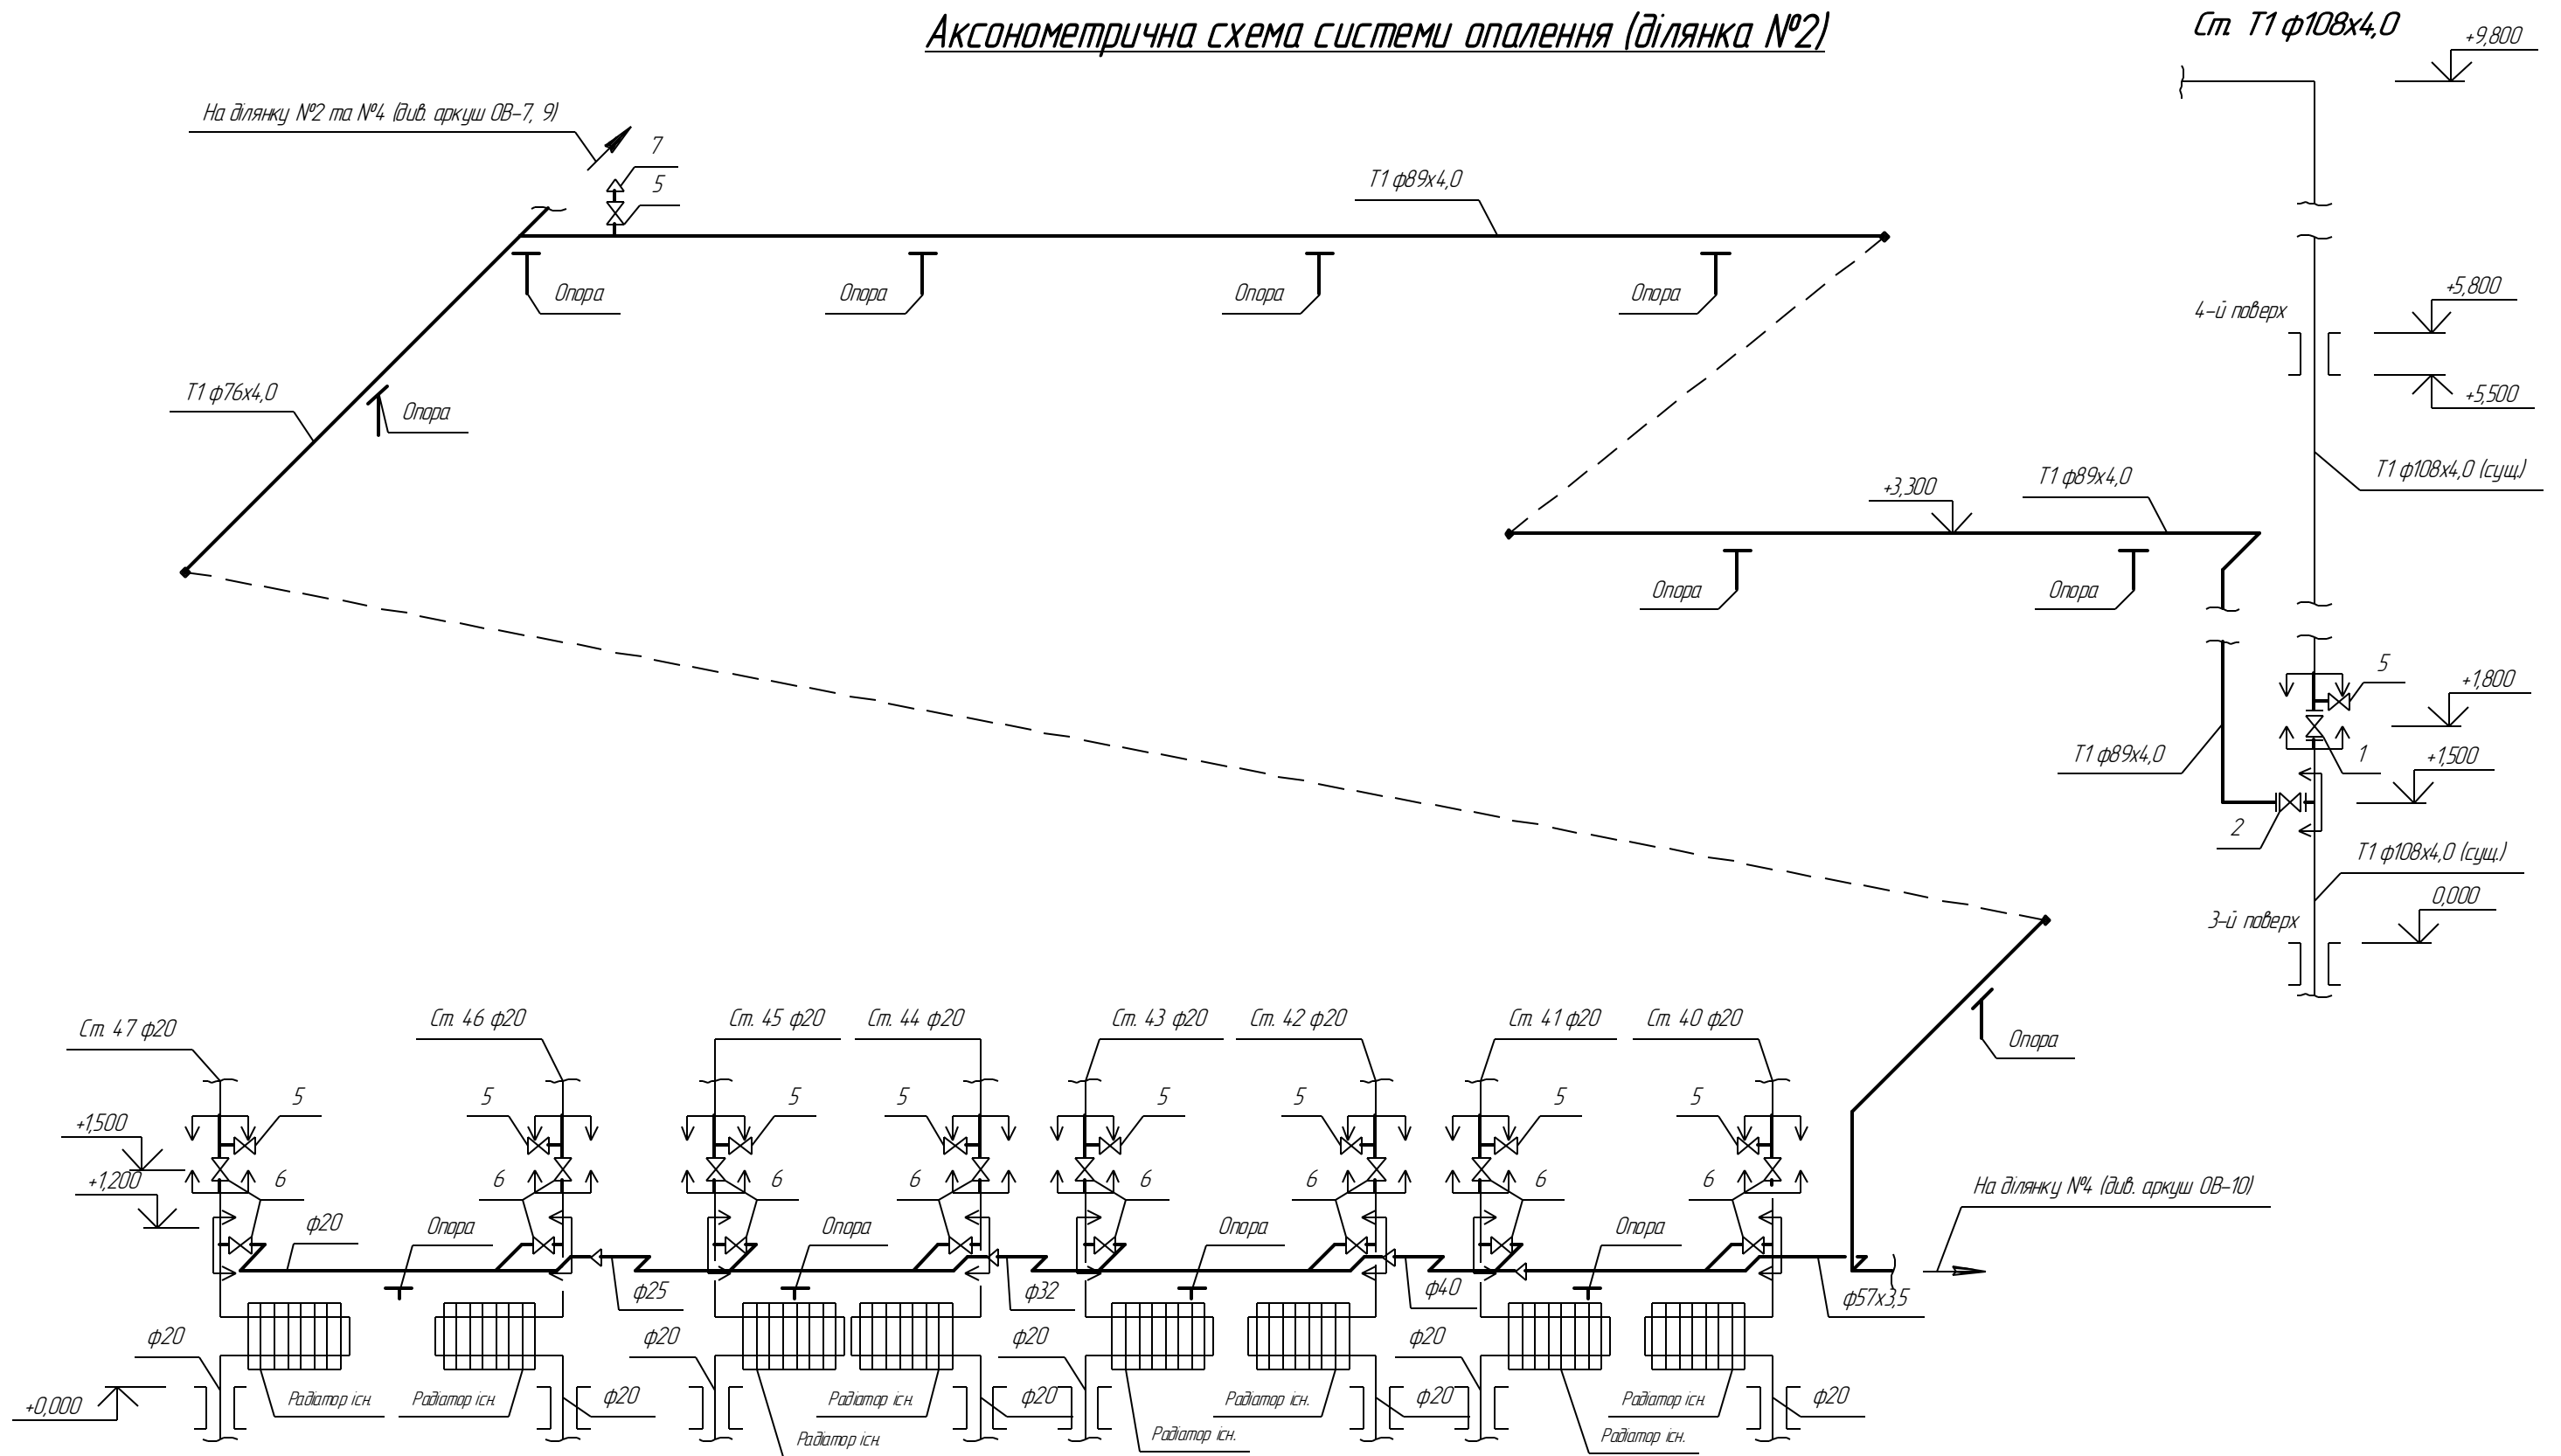

Умовні позначення:
 [Symbol] [Symbol] - межі проектування

Примітка:

1. За відм. 0,000 прийнята відм. чистої підлоги 3-го поверху.
2. Цифрові позначення обладнання див. арк. ОВ.С-1.
3. Даний аркуш читати разом з ОВ-6, 7, 9, 10

Зм.	Кільк.	Арк.	№зак.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
						Опалення та вентиляція		
ГПП						Аксонетрична схема системи опалення 3-го поверху після реконструкції (ділянка №1).		
Гол. спец.						ПП "ПроектТеплоПлюс"		
Перевірив								
Розробив								

Погоджено:	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ар.	